


HKN.4300.23.2016  
S.w.9695..2016

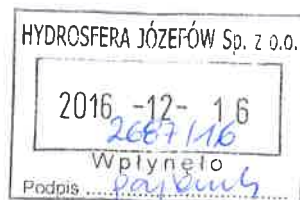

q/a  
- Tablica ogłoszeń  
- strona www.  
[signature]

Otwock, 15.12.2016 r.

**Burmistrz Miasta Józefowa**  
**ul. Kardynała Wyszyńskiego 1**  
**05-420 Józefów**

## OCENA JAKOŚCI WODY w 2016 r. dla miasta Józefów

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139),
- § 20 ust. 1, 2, 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HKN.4300.4.2016, S.w.6232.2016 z dnia 19.07.2016 r., HKN.4300.4.2016, S.w.9682.2016 z dnia 14.12.2016 r.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku**  
**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2016 r. w mieście Józefów,**  
**zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego o produkcji**  
**od 1000 do 10 000 m<sup>3</sup>/dobę,**  
**zarządzanego przez Hydrosferę Józefów, Sp. z o.o. Józefów, ul. Drogowców 20.**

### Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku stwierdza, że na 19 pobranych próbek wody do badań w 2016 r., w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną w Otwocku, w jednej próbce stwierdzono:

- ponadnormatywną mętność – 2,1 NTU (n. d. z. – 1 NTU), próbka pobrana w dniu 13.09.2016 r., w punkcie poboru: Józefów, ul. Sobieskiego 21, przedszkole, nr sprawozdania 2707/08/2016/F/3 z dnia 28.09.2016 r.

Administrator wodociągu podjął działania naprawcze polegające na wypłukaniu instalacji wewnętrznej w budynku przedszkola. Przeprowadził badanie kontrolne w dniu 04.10.2016 r. w ww. punkcie, które wykazało, że jakość wody jest zgodna z obowiązującymi przepisami w zakresie zbadanego parametru.

Jakość wody w mieście Józefów w 2016 r., w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania określone w zał. nr 1a, 2 3a i 3b oraz 4 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia

13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Wodociąg publiczny w Józefowie produkował średnio w 2016 r. 2000 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując w nią 13400 mieszkańców miasta Józefów.

Woda dostarczana mieszkańcom miasta Józefów z wodociągu publicznego w Józefowie jest poddawana uzdatnieniu poprzez napowietrzanie, odżelazianie i odmanganianie na filtrach piaskowo-żwirowych. Jako aktywator złóż filtracyjnych stosowany jest nadmanganian potasu a do dezynfekcji końcowej lampa UV.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku nie odnotował w 2016 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta Józefów i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OTWOCKU  
*Krystyna Kołodziej*

Otrzymuje:

1. adresat
2. Hydrosfera Józefów, Sp. z o.o.  
ul. Drogowców 20  
05-420 Józefów
3. aa